

Anschlussvarinate 1


Anschlussvarinate 2

2 x Zulauf DN 110 oberhalb des Filterkorbes
(oder Notüberlauf bei verstopftem Filterkorb
bzw. Entlüftung in Verbindung mit
Anschlussvariante 1)

1 x Ablauf DN 110 unterhalb
des Filterkorbes in die Rigole

1 x Zulauf DN 110
oberhalb des Filterkorbes
(oder Notüberlauf bei
verstopftem Filterkorb bzw.
Entlüftung in Verbindung mit
Anschlussvariante 2)

1 x Ablauf DN 160
unterhalb des Filter-
korbes in die Rigole

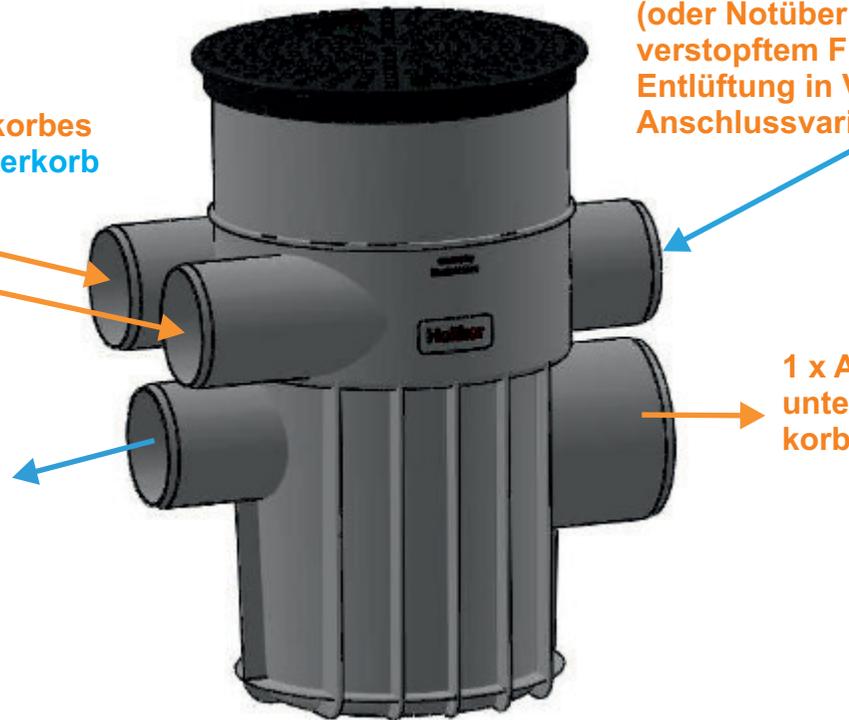

Nicht benötigte Anschlüsse mit KG-Kappen verschließen!

Heitker[®]
RegenwasserSysteme

Heitker GmbH

Am Bahndamm 4

D - 49809 Lingen (Ems)

eMail: info@heitker-lingen.de

Tel. 0049 (0) 5 91 / 9 66 53-0

Fax 0049 (0) 5 91 / 9 66 53-11

Internet: www.heitker-lingen.de

